



ANALIZA NASŁONECZNIENIA

Dla przedmiotowej inwestycji przeprowadzono analizę nasłonecznienia. Analiza wykazała że projektowana zabudowa spełnia wymogi dotyczące czasu nasłonecznienia pomieszczeń, zgodnie z § 60, pkt 1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 z dnia 2015.09.18). - W ZABUDOWIE INNEJ NIŻ ŚRÓDMIEJSKA.


21 marca - godz. 7:00

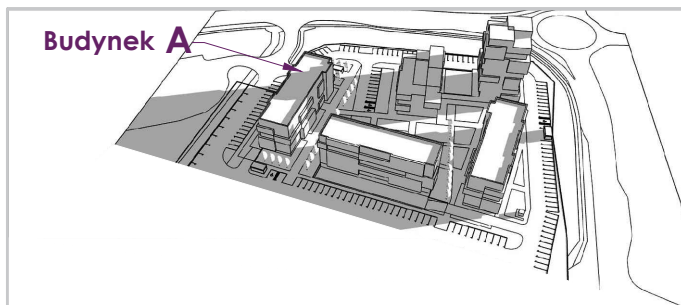


21 marca - godz. 8:00

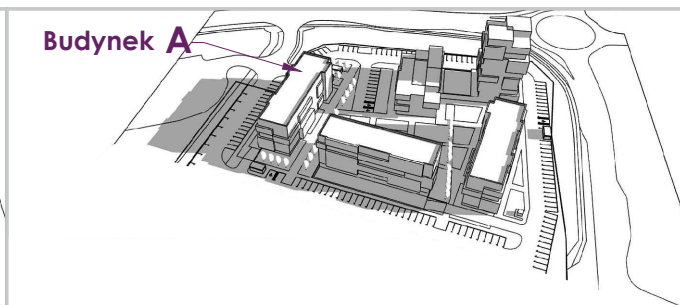


21 marca - godz. 9:00

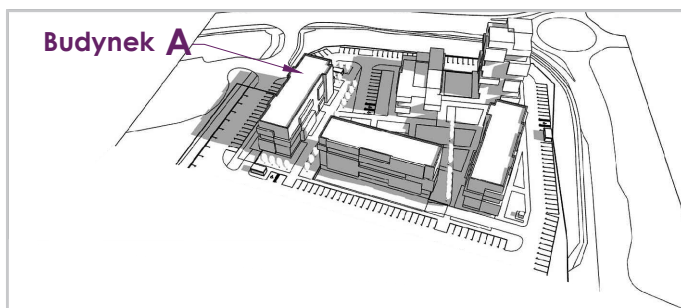

21 marca - godz. 10:00

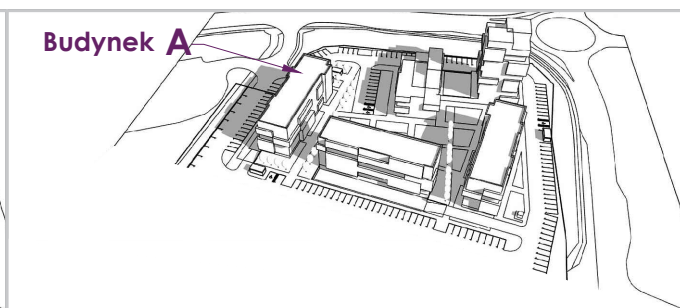

21 marca - godz. 11:00

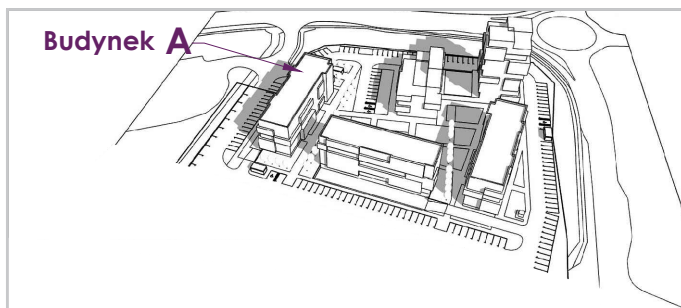

21 marca - godz. 12:00

